


医療ガス供給系 配置図兼平面図

※建具は建具表 (A-114~131図参照)

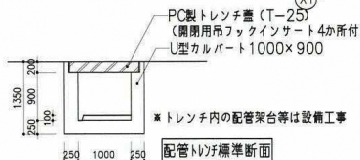


配管トレンチ標準断面


※トレンチ内の配管架台等は設備工事




※雨水ポンプはGA-004外構図参照

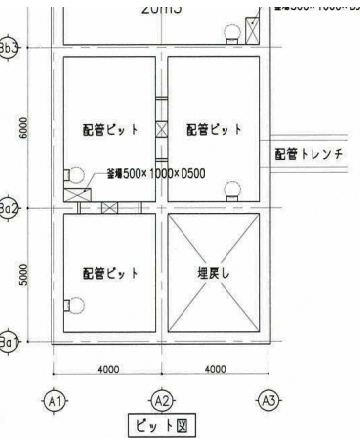

ピット図

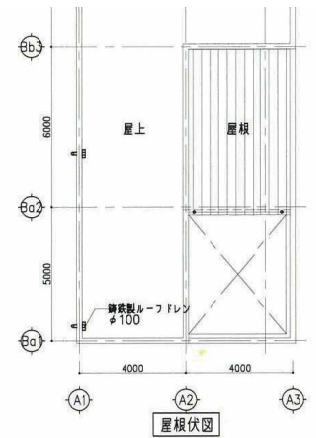

屋根伏図

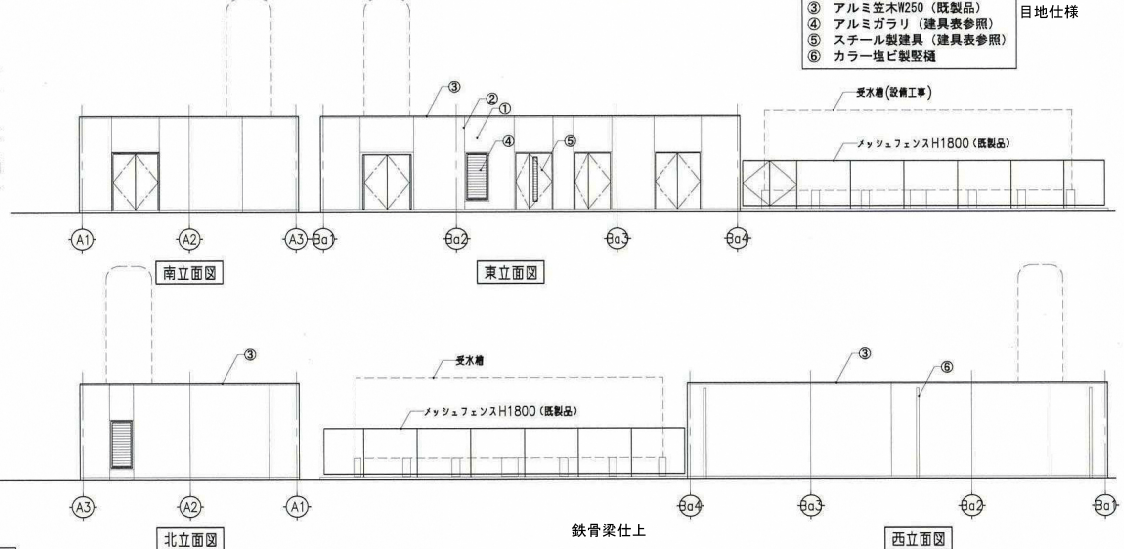

南立面図

東立面図

北立面図


西立面図

受水槽ポンプ庫	1	1600	850	200	a	7
	2	2200	900	200	a	1
	3	1000	750	200	a	1
医療ガス機械室	1	1200	750	300	a	3
	2	1150	950	150	a	3
	3	3000	1000	150	a	1
	5	1100	1100	150	a	1
	4	1700	800	150	a	1
	6	1000	500	150	a	1
液酸タンク置場	1	3800	4800	500	C	1
	2	400	400	600	C	3

- 外部仕上
- ① C塗装+カラークリア
 - ② 誘発目地 W20×D20
 - ③ アルミ笠木W250 (既製品)
 - ④ アルミガラリ (建具表参照)
 - ⑤ スチール製建具 (建具表参照)
 - ⑥ カラー塩ビ製壁紙

目地仕様

室名	法規制	床		巾木	壁		廻縁	天井		天井高	備考
		レベル	下地		仕上	下地		仕上	下地		
マニホール室		0	Cコテ	防塵塗料	塗上100 (W2)	OT放のまま	-	(C1)	折板屋根吹地	-	床点検口 (マンホール) 機械基礎
医療ガス機械室		-10 (F1)	Cコテ	防塵塗料	塗上300 (W4)	OT放+GWB	-	(C2)	GWB	直天	床点検口 (マンホール) 機械基礎
オイルポンプ室		0	Cコテ	防塵塗料	塗上100 (W2)	OT放のまま	-	-	折板屋根吹地	-	機械基礎
受水槽ポンプ室		-10 (F1)	Cコテ	防塵塗料	塗上300 (W4)	OT放+GWB	-	(C2)	GWB	直天	床点検口 (マンホール)
液酸タンク置場		0	Cコテ	防塵塗料	塗上100 (W2)	OT放のまま	-	-	屋根なし	-	排水溝W200×D50 機械基礎
雑用水槽		-1800	Cコテ	ポリマーセメント系塗膜防水+2.4	塗上	OT放	-	-	CT放炎地	-	クワ、ブ、釜場
配管ピット		-10 (F1)	Cコテ	防塵塗料	塗上100 (W2)	OT放のまま	-	-	屋根なし	-	クワ、ブ、釜場

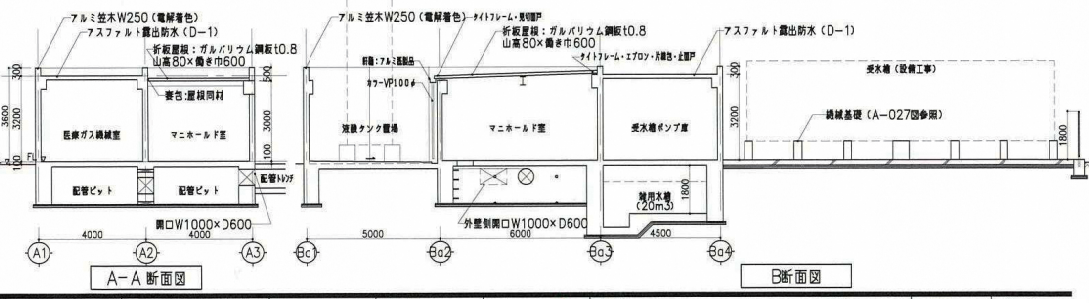

A-A断面図

B断面図